




Общество с ограниченной ответственностью

«Сибкадемсертификация»

(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск,
ул. Некрасова, 50 тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
тел: +7 (383) 361-21-06, e-mail: sibniistroy@mail.ru



Свидетельство об аккредитации № РСК RU.ИЛ.0013 от 20.11.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ


В.И.Белан
«31» января 2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ310123-1САСп от 31.01.2023г.

Заявка на проведение испытаний № 6/н от 22.12.2022г.

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Кальматрон-Н», Юридический адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51/6, оф.20, ИНН 5404146195, ОГРН 1025401491323

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

1. Сухая строительная дисперсная смесь на цементном вяжущем, наливного типа, на крупном заполнителе ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-1, П5, В42,5, W 16, F300, ГОСТ 31357-2007, 20-Н 1/12, дата изготовления 06.12.2022г.

2. Сухая строительная дисперсная смесь на цементном вяжущем, наливного типа, на мелком заполнителе ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2, П5, В42,5, W 16, F300, ГОСТ 31357-2007, 12 –Н 2/12, дата изготовления 06.12.2022г.

(наименование, идентификация образца испытаний)

Образцы упакованы в бумажные мешки вместимостью по 10 кг - 2 шт. Без видимых повреждений.

(описание, состояние образца испытаний)

26.12.2022г.

(дата получения объекта испытаний)

Образцы предоставлены заказчиком

(номер и дата акта отбора образцов)

26.12.2022 - 27.01.2023г.

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия», ТУ 5745-008-47517383-2008, ГОСТ 24544-2020 «Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести», ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ	Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.				Подтверждение соответствия	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание	
1	2	3	4				5	6	7	8	9
ГИДРОБЕ ТОН НАЛИВН ОЙ-1	И-6778-1	26.12.2022	Деформации, мм/м	- усадки	1 сутки	ГОСТ 31357-2007	-	ГОСТ 24544-2020	0,014		
					3 сутки						
					7сутки						
					28 суток						
					- расширения						
ГИДРОБЕ ТОН НАЛИВН ОЙ-2	И-6778-2	27.01.2023	Деформации, мм/м	- усадки	1 сутки	ГОСТ 31357-2007	-	ГОСТ 24544-2020	0,0058		
					3 сутки						
					7сутки						
					28 суток						
					- расширения						
				Не более 1							
				0,0							
				-							
				Не более 1							
				0,0							

Зам. руководителя ИЦ




И.А.Аношина

Испытатель



Е.В. Макарова

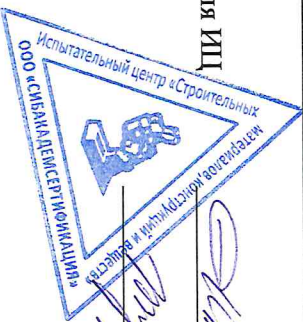

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.